



# 四川省中康环境技术检测有限公司

## 检 验 检 测 报 告

报告编号: ZOKN2025120548

检测类别: 委托检测

委托单位: 四川省泌尿外科医院（有限合伙）

受检单位: 四川省泌尿外科医院（有限合伙）（顺江院区）

检测单位: 四川省中康环境技术检测有限公司

报告日期: 2025年12月29日




## 敬告客户

尊敬的客户，您好！

感谢您的信任，为了维护您的合法权益，请注意以下信息：

- 一、 本报告无签发人签字、未加盖检验检测专用章无效。
- 二、 本报告中的样品及样品信息由客户提供时，其代表性和真实性由客户负责，本单位不承担任何相关责任。
- 三、 本报告仅反映所测样品的检测结果；对于报告及报告所载内容的使用所产生的直接或间接损失，本单位不承担任何经济 and 法律责任。
- 四、 本报告不得涂改、增删。
- 五、 未经本单位书面许可，不得部分复制本报告，也不得将本报告用于商业广告宣传等。
- 六、 若您对本报告有疑议，请在收到报告之日起十五日内向本单位以书面形式提出申请，逾期不予受理。
- 七、 本单位有权在完成报告后对受理样品按相关规定进行处置。
- 八、 本报告一式叁份，贰份送委托单位，壹份由检测单位存档。

再次感谢您对我们的支持与配合，期待能与您再次合作，谢谢！

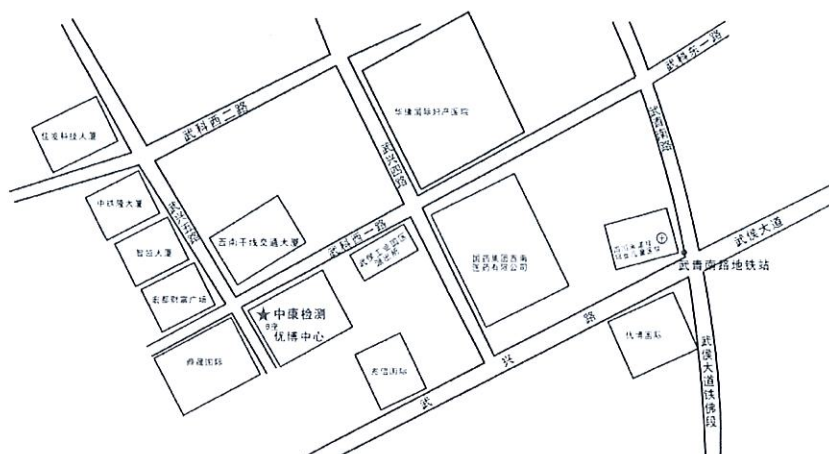

## 公共卫生检测

生态环境监测

民用建筑室内环境检测

地址：成都市武侯区武科西一路65号 优博中心B座4楼

电话：028-85087677 85088895 85089298

网址: [www.zokntest.com](http://www.zokntest.com)



## 检验检测报告

报告编号: ZOKN2025120548

|      |                       |      |                  |
|------|-----------------------|------|------------------|
| 样品名称 | 生活饮用水（二次供水）           | 任务单号 | RWZOKN2025120548 |
| 委托单位 | 四川省泌尿外科医院（有限合伙）       | 检测类别 | 委托检测             |
| 受检单位 | 四川省泌尿外科医院（有限合伙）（顺江院区） | 样品来源 | 现场检测及采样          |
| 采样地点 | 成都市武侯区武侯大道顺江段36号      | 样品描述 | 1个水箱的进水、末梢水      |
| 采样日期 | 2025年12月23日           | 检测日期 | 2025年12月23-26日   |

**检测内容:** 受四川省泌尿外科医院（有限合伙）委托，依据下列规范和标准，对四川省泌尿外科医院（有限合伙）（顺江院区）的二次供水水箱水质采样检测。按照委托方要求，采集水箱的末梢水样1件检测以下指标，采集进水样1件检测增加量指标。

**检测指标:** 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、游离氯（游离余氯）、总硬度（以 $\text{CaCO}_3$ 计）、氯化物、硝酸盐（以N计）（硝酸盐氮）、挥发酚类、氰化物、砷、铬（六价）、铁、锰、铅、氨（以N计）（氨氮）、亚硝酸盐（以N计）（亚硝酸盐氮）、高锰酸盐指数（以 $\text{O}_2$ 计）（耗氧量）。

**检测仪器:** 余氯检测仪、电热恒温培养箱、原子吸收分光光度计、原子荧光光度计、紫外/可见分光光度计、离子色谱仪、浊度仪、pH（电位）计等。

**评价依据:** 二次供水设施卫生规范 GB 17051-1997  
生活饮用水卫生标准 GB 5749-2022

**检测依据:** 生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状及物理指标 GB/T 5750.4-2023  
生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标 GB/T 5750.5-2023  
生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023  
生活饮用水标准检验方法 第7部分：有机物综合指标 GB/T 5750.7-2023  
生活饮用水标准检验方法 第11部分：消毒剂指标 GB/T 5750.11-2023  
生活饮用水标准检验方法 第12部分：微生物指标 GB/T 5750.12-2023

**检验结论:** 所检指标符合《二次供水设施卫生规范》GB 17051-1997及《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022的要求。  
检测结果详见本报告第4~5页。

四川省中康环境技术检测有限公司

检验检测报告

报告编号: ZOKN2025120548

末梢水检测结果 (采样位置: 医院 5F 治疗室 6 水龙头):

| 检测指标                             | 样品编号及检测结果  | 卫生限值                    |
|----------------------------------|------------|-------------------------|
|                                  | 2512054802 |                         |
| 色度 (铂钴色度单位), 度                   | <5         | 15                      |
| 浑浊度 (散射浑浊度单位), NTU               | <0.5       | 1                       |
| 臭和味                              | 无异臭、异味     | 无异臭、异味                  |
| 肉眼可见物                            | 无          | 无                       |
| pH值                              | 7.93       | 6.5~8.5                 |
| 菌落总数, CFU/mL                     | 未检出        | 100                     |
| 总大肠菌群, MPN/100mL                 | 未检出        | 不应检出                    |
| 大肠埃希氏菌, MPN/100mL                | 未检出        | 不应检出                    |
| 游离氯 (游离余氯)*, mg/L                | 0.25       | $\geq 0.05 \sim \leq 2$ |
| 总硬度 (以CaCO <sub>3</sub> 计), mg/L | 147        | 450                     |
| 氯化物, mg/L                        | 4.04       | 250                     |
| 硝酸盐 (以N计) (硝酸盐氮)*, mg/L          | 0.58       | 10                      |
| 挥发酚类, mg/L                       | <0.002     | 0.002                   |
| 氰化物, mg/L                        | <0.002     | 0.05                    |
| 砷, mg/L                          | <0.0010    | 0.01                    |
| 铬 (六价), mg/L                     | <0.004     | 0.05                    |
| 铁, mg/L                          | 0.08       | 0.3                     |
| 锰, mg/L                          | <0.02      | 0.1                     |
| 铅, mg/L                          | <0.001     | 0.01                    |

(续下页)

四川省中康环境技术检测有限公司

检验检测报告

报告编号: ZOKN2025120548

增测指标检测结果 (水箱进水采样位置: 医院 1F 处置间水龙头):

| 检测指标                                     | 水箱进水             | 末梢水              | 最高容许增加值 |
|------------------------------------------|------------------|------------------|---------|
|                                          | 样品编号: 2512054801 | 样品编号: 2512054802 |         |
| 氨 (以 N 计) (氨氮)*, mg/L                    | <0.02            | <0.02            | 0.1     |
| 亚硝酸盐 (以 N 计) (亚硝酸盐氮)*, mg/L              | <0.001           | <0.001           | 0.02    |
| 高锰酸盐指数 (以 O <sub>2</sub> 计) (耗氧量)*, mg/L | 0.98             | 1.05             | 1.0     |

注: \*依据《生活饮用水标准检验方法》GB/T 5750-2023, 游离余氯、硝酸盐氮、氨氮、亚硝酸盐氮、耗氧量分别更名为游离氯、硝酸盐 (以 N 计)、氨 (以 N 计)、亚硝酸盐 (以 N 计)、高锰酸盐指数 (以 O<sub>2</sub> 计)。

(报告结束)



编制: 陈清 审核: 刘世杰 签发: 黄艳波 日期: 2025 年 12 月 29 日