

四川泌尿外科医院 二次供水

科室：院感部

年度：2026



四川省中康环境技术检测有限公司

检 验 检 测 报 告

报告编号: Z0KN2026060526

检测类别: 委托检测

委托单位: 四川省泌尿外科医院 (有限合伙)

受检单位: 四川省泌尿外科医院 (有限合伙) (顺江院区)

检测单位: 四川省中康环境技术检测有限公司

报告日期: 2026年06月26日

敬告客户

尊敬的客户，您好！

感谢您的信任，为了维护您的合法权益，请注意以下信息：

- 一、本报告无签发人签字、未加盖检验检测专用章无效。
- 二、本报告中的样品及样品信息由客户提供时，其代表性和真实性由客户负责，本单位不承担任何相关责任。
- 三、本报告仅反映所测样品的检测结果；对于报告及报告所载内容的使用所产生的直接或间接损失，本单位不承担任何经济 and 法律责任。
- 四、本报告不得涂改、增删。
- 五、未经本单位书面许可，不得部分复制本报告，也不得将本报告用于商业广告宣传等。
- 六、若您对本报告有疑议，请在收到报告之日起十五日内向本单位以书面形式提出申请，逾期不予受理。
- 七、本单位有权在完成报告后对受理样品按相关规定进行处置。
- 八、本报告一式叁份，贰份送委托单位，壹份由检测单位存档。

再次感谢您对我们的支持与配合，期待能与您再次合作，谢谢！



公共卫生检测

生态环境监测

民用建筑室内环境检测

地址：成都市武侯区武科西一路65号 优博中心B座4楼

电话：028-85087677 85088895 85089298

网址：www.zokntest.com



检验检测报告

报告编号: ZOKN2026060526

样品名称	生活饮用水（二次供水）	任务单号	RWZOKN2026060526
委托单位	四川省泌尿外科医院（有限合伙）	检测类别	委托检测
受检单位	四川省泌尿外科医院（有限合伙）（顺江院区）	样品来源	现场检测及采样
采样地点	成都市武侯区武侯大道顺江段36号医院4F休息区前台洗手池水龙头	样品描述	水箱末梢水、液氯消毒
采样日期	2026年06月17日	检测日期	2026年06月17-19日

检测指标: 1. 常规指标: 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、高锰酸盐指数（以 O_2 计）、氨（以N计）；2. 消毒剂及消毒副产物指标: 游离氯、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸。

检测仪器: 便携式消毒剂测定仪、电热恒温培养箱、浊度仪、pH（电位）计、滴定管、可见分光光度计、气相色谱仪等。

评价依据: 生活饮用水卫生标准 GB 5749-2022

检验依据: 二次供水设施卫生规范 GB 17051-2025
生活饮用水标准检验方法 第4部分: 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023
生活饮用水标准检验方法 第5部分: 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2023
生活饮用水标准检验方法 第7部分: 有机物综合指标 GB/T 5750.7-2023
生活饮用水标准检验方法 第10部分: 消毒副产物指标 GB/T 5750.10-2023
生活饮用水标准检验方法 第11部分: 消毒剂指标 GB/T 5750.11-2023
生活饮用水标准检验方法 第12部分: 微生物指标 GB/T 5750.12-2023

检验结论: 所检指标符合《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022 的要求。
检测结果详见本报告第 4~5 页。

（续下页）

检验检测报告

报告编号: ZOKN2026060526

1. 常规指标检测结果:

检测指标	样品编号及检测结果	卫生限值
	2606052601	
菌落总数, CFU/mL	1	100
总大肠菌群, MPN/100mL	未检出	不应检出
大肠埃希氏菌, MPN/100mL	未检出	不应检出
色度 (铂钴色度单位), 度	<5	15
浑浊度 (散射浑浊度单位), NTU	<0.5	1
臭和味	无异臭、异味	无异臭、异味
肉眼可见物	无	无
pH 值	7.80	6.5~8.5
高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计), mg/L	0.85	3
氨 (以 N 计), mg/L	<0.02	0.5

(续下页)

检验检测报告

报告编号: ZOKN2026060526

2. 消毒剂及消毒副产物指标检测结果:

检测指标	样品编号及检测结果	卫生限值
	2606052601	
游离氯, mg/L	0.14	$\geq 0.05 \sim \leq 2$
三氯甲烷, mg/L	0.0123	0.06
一氯二溴甲烷, mg/L	0.000214	0.1
二氯一溴甲烷, mg/L	0.00252	0.06
三溴甲烷, mg/L	< 0.000041	0.1
三卤甲烷 (三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和)	0.249	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1
二氯乙酸, mg/L	0.0043	0.05
三氯乙酸, mg/L	0.0195	0.1

(报告结束)

编制: 冷清 审核: 黄鞠波 签发: 刘世兵 日期: 2026年6月26日



四川省中康环境技术检测有限公司

检 验 检 测 报 告

报告编号: Z0KN2026090588

检测类别: 委托检测

委托单位: 四川省泌尿外科医院 (有限合伙)

受检单位: 四川省泌尿外科医院 (有限合伙) (顺江院区)

检测单位: 四川省中康环境技术检测有限公司

报告日期: 2026年10月10日




敬告客户

尊敬的客戶，您好！

感谢您的信任，为了维护您的合法权益，请注意以下信息：

- 一、 本报告无签发人签字、未加盖检验检测专用章无效。
- 二、 本报告中的样品及样品信息由客户提供时，其代表性和真实性由客户负责，本单位不承担任何相关责任。
- 三、 本报告仅反映所测样品的检测结果；对于报告及报告所载内容的使用所产生的直接或间接损失，本单位不承担任何经济和法律責任。
- 四、 本报告不得涂改、增删。
- 五、 未经本单位书面许可，不得部分复制本报告，也不得将本报告用于商业广告宣传等。
- 六、 若您对本报告有疑议，请在收到报告之日起十五日内向本单位以书面形式提出申请，逾期不予受理。
- 七、 本单位有权在完成报告后对受理样品按相关规定进行处置。
- 八、 本报告一式叁份，貳份送委托单位，壹份由检测单位存档。

再次感谢您对我们的支持与配合，期待能与您再次合作，谢谢！

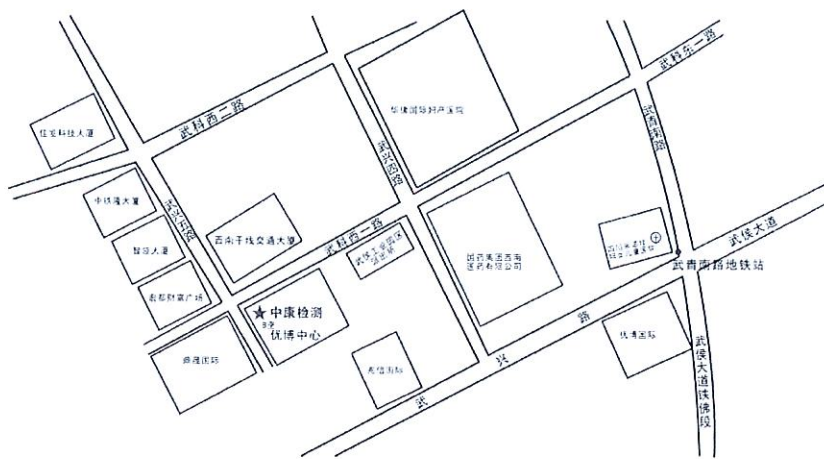

公共卫生检测

生态环境监测

民用建筑室内环境检测

地址：成都市武侯区武科西一路65号 优博中心B座4楼

电话：028-85087677 85088895 85089298

网址: www.zokntest.com



检验检测报告

报告编号: ZOKN2026090588

样品名称	生活饮用水（二次供水）	任务单号	RWZOKN2026090588
委托单位	四川省泌尿外科医院（有限合伙）	检测类别	委托检测
受检单位	四川省泌尿外科医院（有限合伙）（顺江院区）	样品来源	现场检测及采样
采样地点	成都市武侯区武侯大道顺江段36号医院12F洗手间洗手池水龙头	样品描述	水箱末梢水，次氯酸钠消毒
采样日期	2026年09月20日	检测日期	2026年09月20-22日

检测指标: 1. 常规指标: 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、高锰酸盐指数（以O₂计）、氨（以N计）；2. 消毒剂及消毒副产物指标: 游离氯、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐。

检测仪器: 便携式消毒剂测定仪、电热恒温培养箱、浊度仪、pH计、滴定管、可见分光光度计、气相色谱仪、离子色谱仪等。

评价依据: 生活饮用水卫生标准 GB 5749-2022

检验依据: 二次供水设施卫生规范 GB 17051-2025
生活饮用水标准检验方法 第4部分: 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023
生活饮用水标准检验方法 第5部分: 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2023
生活饮用水标准检验方法 第7部分: 有机物综合指标 GB/T 5750.7-2023
生活饮用水标准检验方法 第10部分: 消毒副产物指标 GB/T 5750.10-2023
生活饮用水标准检验方法 第11部分: 消毒剂指标 GB/T 5750.11-2023
生活饮用水标准检验方法 第12部分: 微生物指标 GB/T 5750.12-2023

检验结论: 所检指标符合《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022 的要求。
检测结果详见本报告第 4~5 页。

(续下页)

四川省中康环境技术检测有限公司

检 验 检 测 报 告

报告编号：ZOKN2026090588

检测指标	样品编号及检测结果	卫生限值
	2609058801	
菌落总数，CFU/mL	未检出	100
总大肠菌群，MPN/100mL	未检出	不应检出
大肠埃希氏菌，MPN/100mL	未检出	不应检出
色度（铂钴色度单位），度	<5	15
浑浊度（散射浑浊度单位），NTU	<0.5	1
臭和味	无异臭、异味	无异臭、异味
肉眼可见物	无	无
pH 值	7.65	6.5~8.5
高锰酸盐指数（以 O ₂ 计），mg/L	1.01	3
氨（以 N 计），mg/L	<0.02	0.5



（续下页）

检验检测报告

报告编号: ZOKN2026090588

2. 消毒剂及消毒副产物指标检测结果:

检测指标	样品编号及检测结果	卫生限值
	2609058801	
游离氯, mg/L	0.21	$\geq 0.05 \sim \leq 2$
三氯甲烷, mg/L	0.00395	0.06
一氯二溴甲烷, mg/L	< 0.000016	0.1
二氯一溴甲烷, mg/L	0.000362	0.06
三溴甲烷, mg/L	< 0.000041	0.1
三卤甲烷 (三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和)	0.0722	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1
二氯乙酸, mg/L	< 0.0020	0.05
三氯乙酸, mg/L	0.0069	0.1
氯酸盐, mg/L	0.024	0.7

(报告结束)

编制: 陈清 审核: 黄朝波 签发: 孙世兵 日期: 2026 年 10 月 10 日